

露店等の火災予防チェック表



露店等の開設時の注意

- ☐ 消火栓や防火水槽から離れていますか。
- ☐ 避難に支障はありませんか。
- ☐ 消火器は準備してありますか。

ガソリンの貯蔵方法の注意

- ☐ 金属製容器に貯蔵していますか。
- ☐ 容器のキャップはしっかり締めてありますか。
- ☐ 発電機やコンロから離していますか。
- ☐ 直射日光が当たらない場所ですか。
- ☐ 多数の観客等から十分に離れた場所ですか。

ガソリンを発電機に給油するときの注意

- ☐ エンジンを停止してから給油していますか。
- ☐ 給油する場所は、明るい場所ですか。
- ☐ 周囲には、火気がありませんか。
- ☐ 周囲に人がいないことを確認しましたか。

発電機


- ☐ 燃料は満タンですか。
- ☐ 燃料漏れなどの異常はありませんか。
- ☐ 発電機に近くに燃えやすいものはありませんか。

L P ガス(カセットボンベ)

- ☐ ボンベの設置は火気から離れていますか。
- ☐ ボンベに直射日光が当たっていませんか。
- ☐ ボンベが倒れないように固定してありますか。
- ☐ ゴム製ホースにひび割れなどの劣化はありませんか。
- ☐ ゴム製ホースは、ホースバンドでしっかり締めてありますか。
- ☐ カセットコンロの並列使用や大きな鉄板・鍋は使用しない。

その他の注意

- ☐ 火を使用する器具の周囲に燃えやすいものはありませんか。
- ☐ 火を使用する器具ごとの取扱説明書の安全事項は、守られていますか。
- ☐ 電気器具コードは、たこ足配線になっていませんか。

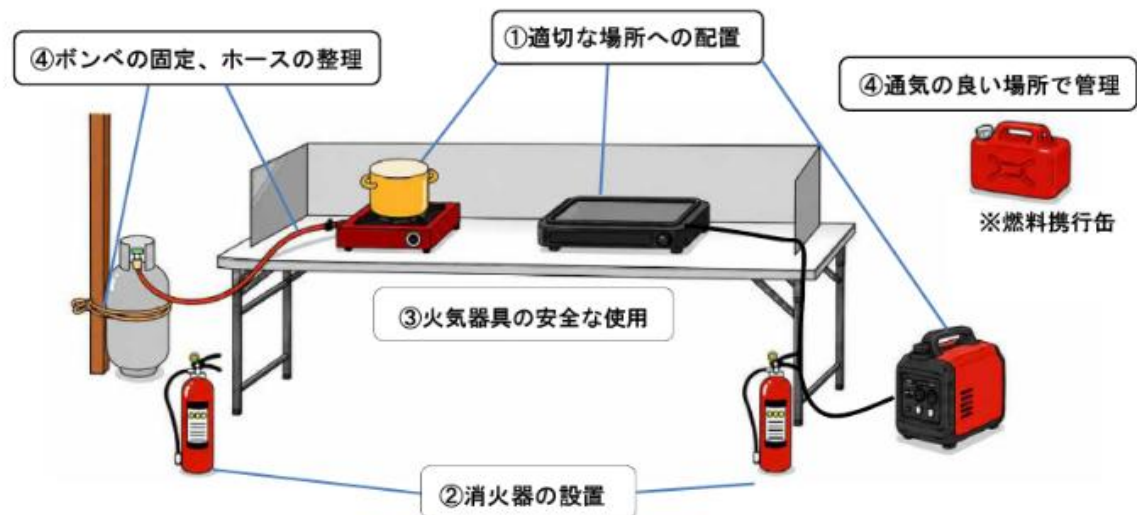

防火に関するお問い合わせは各消防署まで

飯田消防署	0265-22-0119	伊賀良消防署	0265-25-0119
高森消防署	0265-35-0119	阿南消防署	0260-22-3344
